İKON LABORATUVAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

BATI SİTESİ MAH. 2310/1 CAD. GERSAN SANAYİ SİTESİ İKON NO:58
YENİMAHALLE / ANKARA

TEL : 03123300606 MAİL : ikonlaboratuvar@gmail.com

KAROT BASINÇ DENEY RAPORU

[redacted]

RAPOR BİLGİLERİ			
LABORATUVAR NO	2198-25	BKN.RAPOR NO	[redacted]
RAPOR NO	[redacted]	RAPOR TARİHİ	02.08.2025

FİRMA VE ŞANTİYE BİLGİLERİ			
YAPI DENETİM FİRMASI	[redacted]		
MÜTEAHHİT FİRMA	[redacted]		
YAPI SAHİBİ	[redacted]		
ŞANTİYE ADRESİ	[redacted]		
PAFTA / ADA / PARSEL	[redacted]	YİBF NO	[redacted]
İLGİLİ İDARE	ETİMESGUT	NUMUNEYİ ALAN	İKON LAB.YAPI MALZ.İNŞ.LTD.ŞTİ.

NUMUNE BİLGİLERİ							
NUMUNE ALINIŞ TARİHİ	01.08.2025	BETON YAŞI	29	BETON MİKTARI(m³)	140	BETON SINIFI	C 30
NUMUNEYİ BOYUTLARI (mm)	84/84	BETON FİRMASI				TAZE BETON BR NO	29459564

DENEY SONUÇLARI

NUMUNE ALINAN YAPI ELEMANI					Kırılma Yükü (N)	Basınç Mukavemeti fis 1:1 (N/mm²)	CLF	Basınç Mukavemeti fis 2:1 (N/mm²)
No	Bölge	Karot Alınan Yer	Yapı Elemanı	Kriter				
1	1	14.KAT TAVANI	DÖŞEME	En Düşük	265140	47,86	0,82	39,25
2			DÖŞEME	Ortanca	282430	50,98		41,80
3			DÖŞEME	Ortanca	270310	48,79		40,01

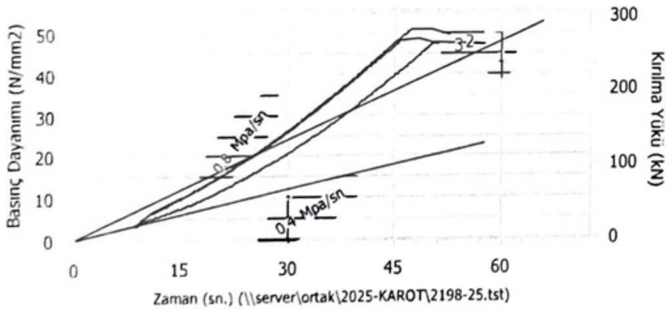

Uygulama Kriterleri					
Toplam Beton Miktarı (m3)	Deney Bölgesindeki Beton Miktarı (m3)	En Düşük Basınç Dayanımı (fc,is endüşük 2 : 1) (N/mm²)	En Düşük Basınç Dayanımı Kriteri	Dolaylı Test Yerleri Karot Basınç Dayanım Ortalaması fc,m(i)is2:1) (N/mm²)	Ortalama Basınç Dayanımı Kriteri
140	140	39,25	≥0,85(fck-4)=22.1	40,90	≥0,85(fck+2)=27.2

DENEYİ YAPAN

[redacted]

ONAYLAYAN

[redacted]

1- Karot Deney Raporu kısmen çoğaltılamaz
2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
4- Sonuçlar,TS EN 12504-1,TS EN 13791,TS EN 12390-3, göre değerlendirilmelidir.
5- Laboratuvarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Tarih ve 814 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir.

İKON LABORATUVAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

BATI SİTESİ MAH. 2310/1 CAD. GERSAN SANAYİ SİTESİ İKON NO:58
YENİMAHALLE / ANKARA

TEL : 03123300606 MAİL : ikonlaboratuvar@gmail.com

BETON TEST ÇEKİCİ DENEY RAPORU

RAPOR BİLGİLERİ			
LABORATUVAR NO	2198-25	BKN.RAPOR NO	[redacted]
RAPOR NO	[redacted]	RAPOR TARİHİ	02.08.2025

[redacted]

FİRMA VE ŞANTİYE BİLGİLERİ			
YAPI DENETİM FİRMASI	[redacted]		
MÜTEAHHİT FİRMA			
YAPI SAHİBİ			
ŞANTİYE ADRESİ	[redacted]		
PAFTA / ADA / PARSEL			
İLGİLİ İDARE	ETİMESGUT	YİBF NO	[redacted]

NUMUNE BİLGİLERİ			
DENEY TARİHİ	01.08.2025	BETON YAŞI	29

DENEY SONUÇLARI

Numune Alınan Yapı Elemanı				Vuruş Açısı	R Değeri (ORTALAMA)	Ortalama Basınç Dayanımı (N/mm²)
No	Bölge	Blok-Kat	Yapı Elemanı			
1	1	14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	37	46,05
2		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	38	47,09
3		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	39	49,19
4		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	38	47,09
5		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	39	49,19
6		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	39	49,19
7		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	38	47,09
8		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	38	47,09
9		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	39	49,19
10		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	39	49,19
11		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	38	47,09
12		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	38	47,09
13		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	39	49,19
14		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	39	49,19
15		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	38	47,09
16		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	38	47,09
17		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	39	49,19
18		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	39	49,19
19		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	39	49,19
20		14.KAT TAVANI	DÖŞEME	v	38	47,09

DENEYİ YAPAN

İKON LAB.YAPI MALZ.İNŞ.LTD.ŞTİ.

ONAYLAYAN

[redacted]

1-Test Çekici Deney Raporu kısmen çoğaltılamaz
2- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
3- TS EN 12504-2 ye gore geri sıçrama (beton test çekici) deneyi yapılmaktadır.
4- Laboratuvarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Tarih ve 814 Sayılı Laboratuvar İzin belgesine sahiptir.